


ANEXO 12 CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA TIPO CARACOL

REFERENCIA: 63986000A2 DE 1.5 HP DE LA EMPRESA IHM SAS.

A continuación se presenta la curva característica de la bomba que se seleccionó para el suministro de agua curda en el campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás

Figura 1 Curva característica de la bomba tipo caracol referencia: 63986000a2 de 1.5 hp

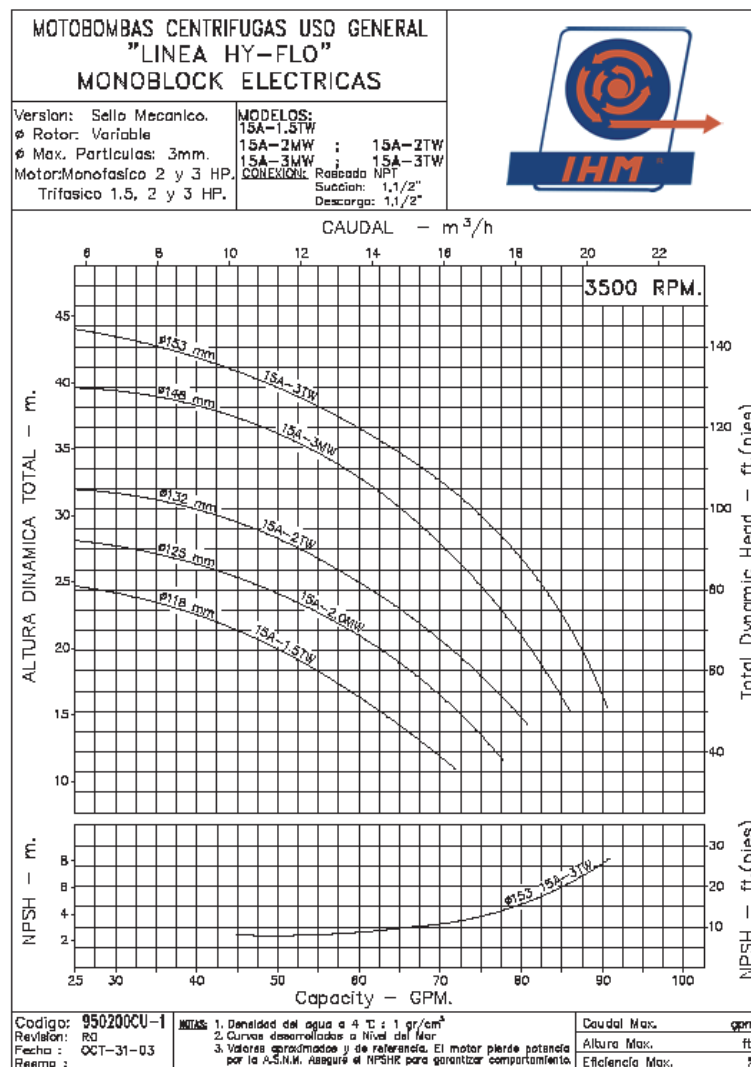

Nota. curva característica de la bomba tipo caracol referencia: 63986000a2 de 1.5 hp Fuente. IHM SAS