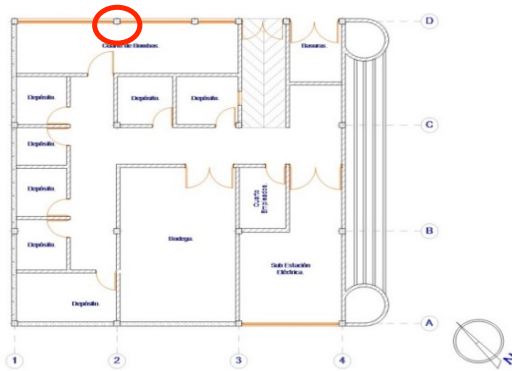
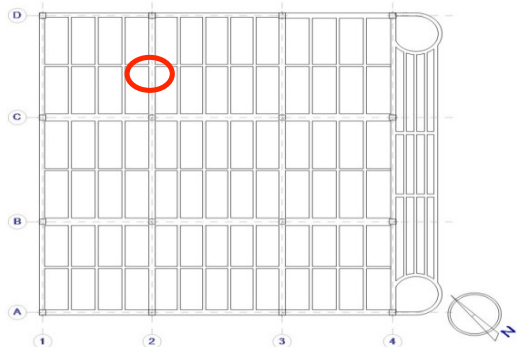


CENTRO CIVICO COMERCIAL PLAZA REAL - TUNJA.		f. Escarificaciones.				
		NIVEL	-0,69	ESPACIO No.	Cuarto de Bombas.	
	LOCALIZACION EN EL INMUEBLE	DESCRIPCIÓN	Columna Tipo C - 2. Eje 2D.			
		MATERIALES	Concreto hidráulico		Acero de Refuerzo	
		SECCIONES	Columna	25 * 25 cm.	Acero	4 No. 5
		SISTEMA CONSTRUCTIVO	* Habiendo realizado el vaciado de concreto de la cimentación, se procedió simultáneamente con la construcción del muro de contención y la columna.			
OBSERVACIONES.		* La armadura de refuerzo de la columna se integra con la parrilla del muro de contención del tanque de almacenamiento de agua potable. * El acero de refuerzo tiene un recubrimiento de 7 centímetros en concreto.				
						
LOCALIZACION EN EL INMUEBLE		Visual columna.		Visual Escarificación.		



CENTRO CIVICO COMERCIAL PLAZA REAL - TUNJA.		f. Escarificaciones.			
		NIVEL	-0,69	ESPACIO No.	Cuarto de Bombas.
	DESCRIPCIÓN	Viga Tipo VG - 6. Eje 2(A - D).			

	MATERIALES	Concreto hidráulico		Acero de Refuerzo	
	SECCIONES	Viga	25 * 40 cm.	Acero	1 No. 5 + 1 No. 4.
	SISTEMA CONSTRUCTIVO	* El sistema constructivo obedece a los principios y criterios establecidos para estructuras construidas bajo el sistema tradicional, el cual conlleva a la figuración y amarre de aceros para vigas y viguetas, el montaje de apeos y aligeramiento en casetón de guadua para el posterior vaciado y vibrado del concreto.			
LOCALIZACION EN EL INMUEBLE					

OBSERVACIONES.	* La escarificación es realizada en la parte media (cieloraso) del Eje 2 (C - D). * El acero de refuerzo tiene un recubrimiento de 3 centímetros en concreto.
----------------	--

		
LOCALIZACION EN EL INMUEBLE	Visual cieloraso.	Visual Escarificación.

CENTRO CIVICO COMERCIAL PLAZA REAL - TUNJA. 	f. Escarificaciones.			
	NIVEL		ESPACIO No.	Terraza
	DESCRIPCIÓN	Viga Tipo VG - 6. Eje 2(A - D).		
	MATERIALES	Concreto hidráulico		Acero de Refuerzo

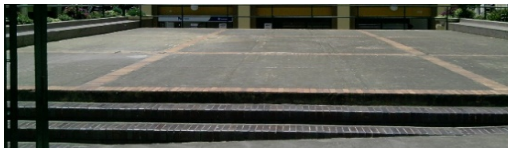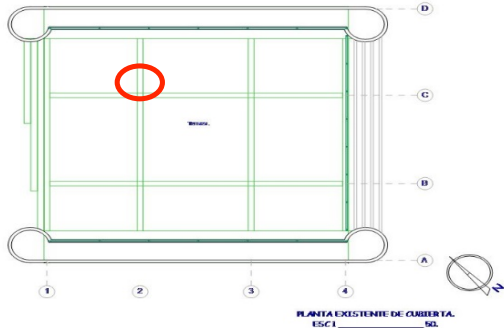	SECCIONES				Viga	25 * 40 cm.	Acero	2 No.5 + 1No.4.
LOCALIZACION EN EL INMUEBLE		SISTEMA CONSTRUCTIVO		* El sistema constructivo obedece a los principios y criterios establecidos para estructuras construidas bajo el sistema tradicional, el cual conlleva a la figuración y amarre de aceros para vigas y viguetas, el montaje de apeos y aligeramiento en casetón para el posterior vaciado de concretos hidráulicos.				
OBSERVACIONES.		* La escarificación es realizada en la parte media del Eje 2 (C - D). * El acero de refuerzo tiene un recubrimiento de 7 centímetros en concreto. * La losa de entrepiso cuenta con un alistado en mortero de 3 centímetros de espesor.						
								
LOCALIZACION EN EL INMUEBLE		Visual Entrepiso.			Visual Escarificación.			