



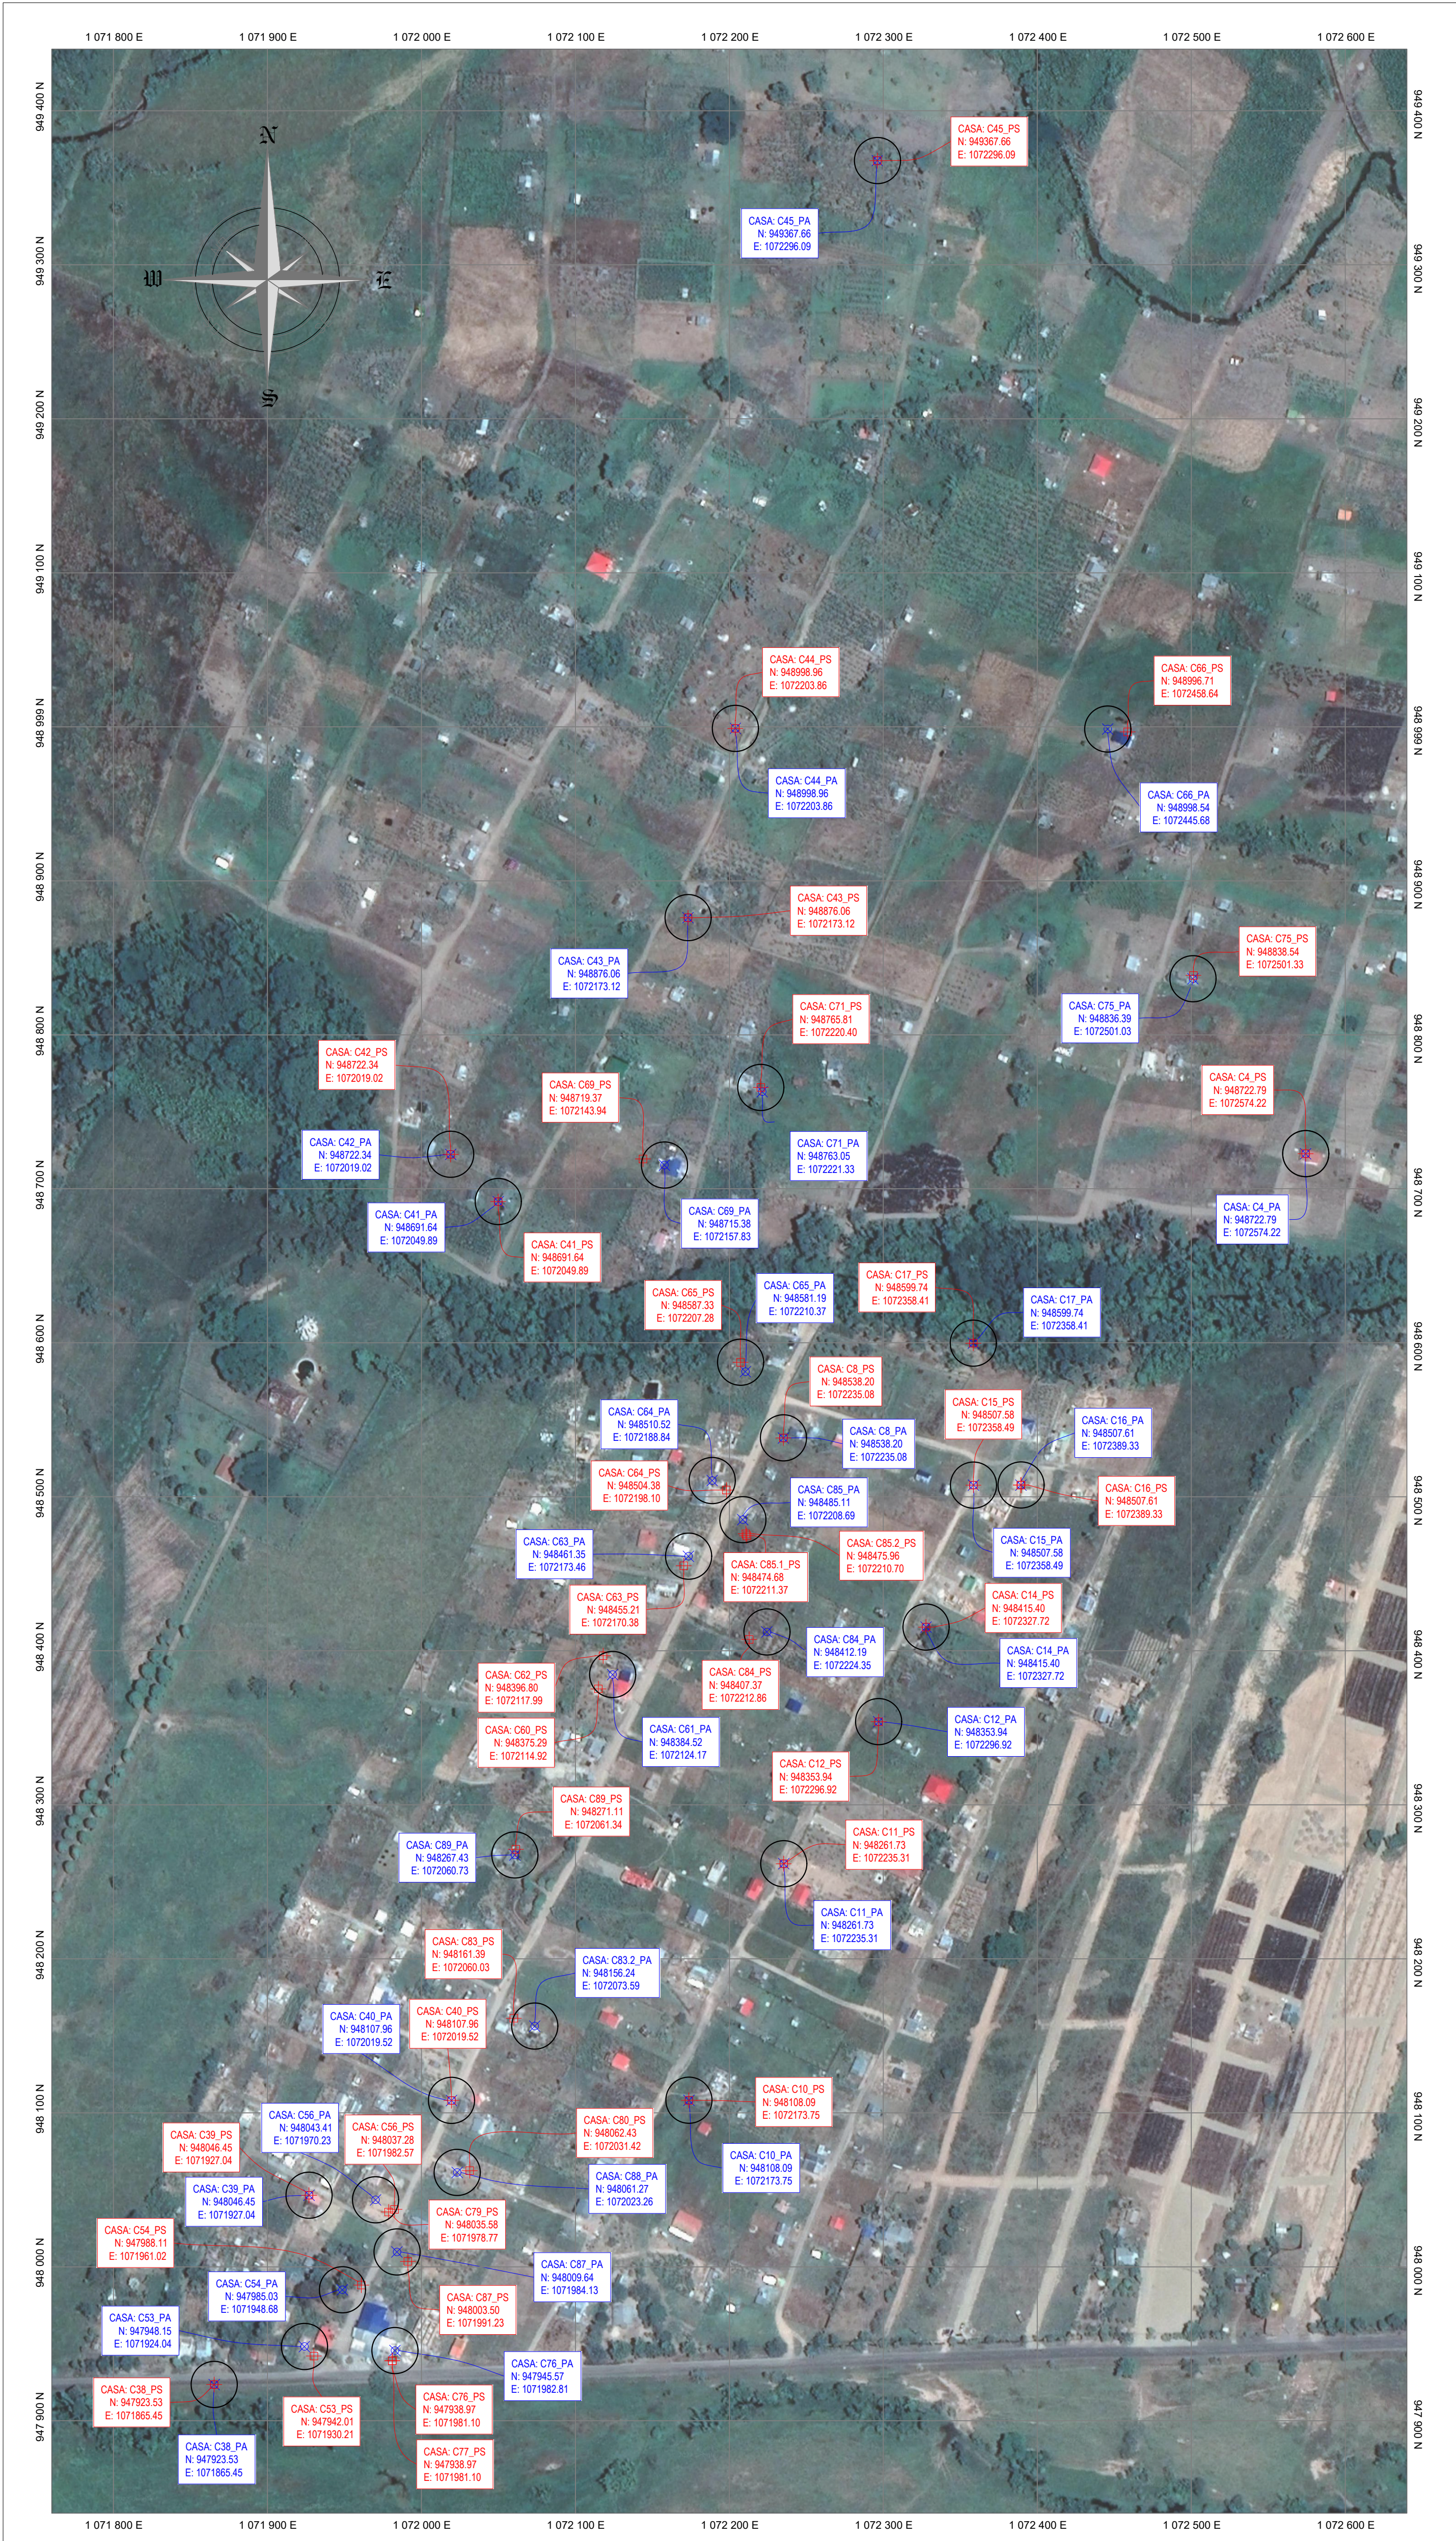

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SECCIONAL VILLAVICENCIO

PROYECTO:

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE AGUAS SEGURAS (INDICADOR ODS 6.1.1) Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA VEREDA SAN JUAN BOSCO, SECTOR II EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

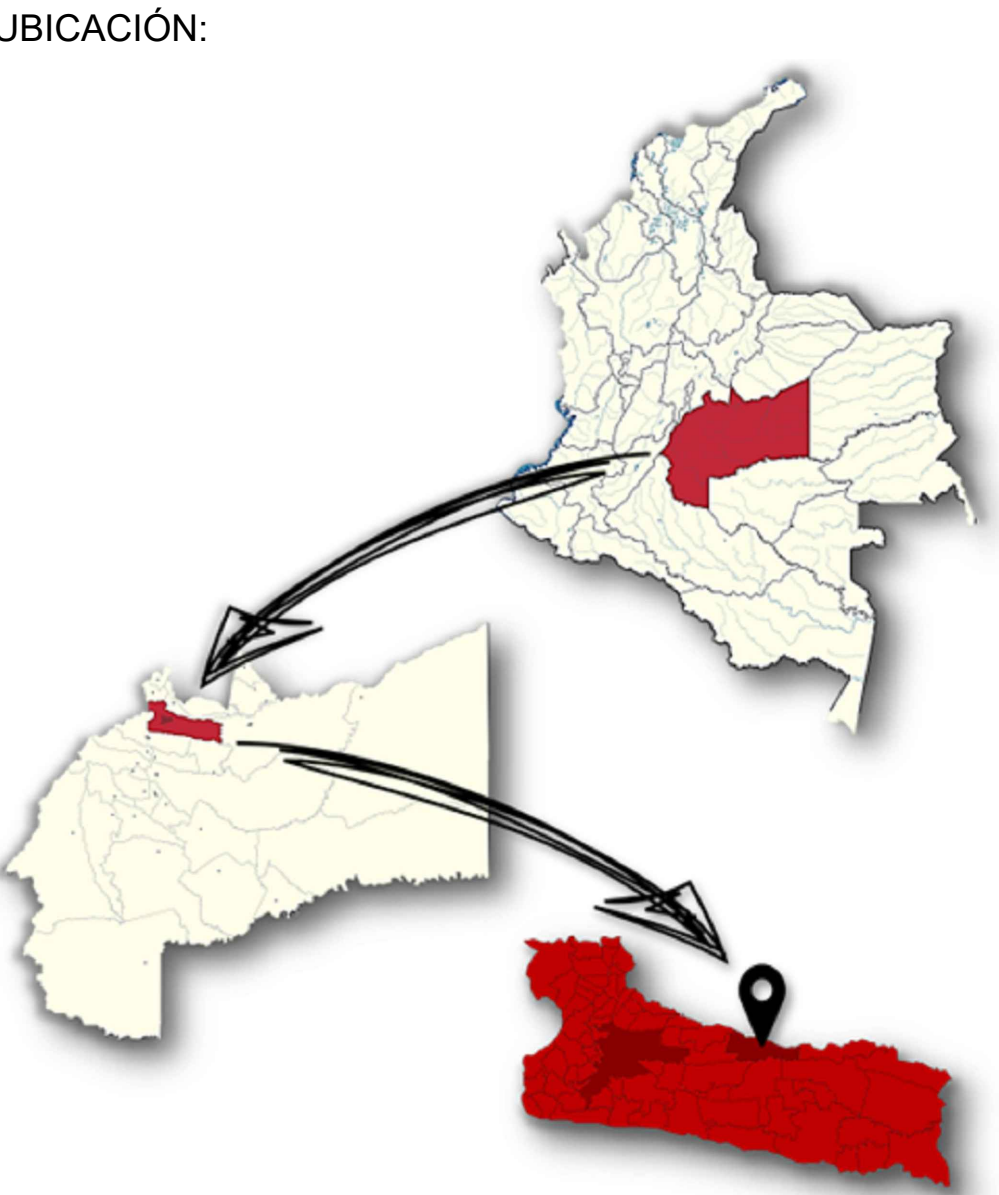

CONVENCIONES:

PUNTOS POZOS CAPTACIÓN
PUNTOS POZOS SÉPTICOS
DISTANCIA MIN. 15 Metros

REALIZO:

DIEGO ANDRÉS AVIRAMA PEÑAFIEL

REVISO:

ING. MSc. ELIAS DANIEL DAVID NOVA BURGOS
DIRECTOR TESIS

REVISO:

ING. MSc. ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUAREZ
DIRECTOR TESIS

CONTIENE:

ANEXO 3 . DISTANCIA MINIMA 15m
VISTA PLANTA - DISTANCIA MINIMA ENTRE POZOS DE CAPTACION Y POZOS SEPTICOS

OBSERVACIONES

FECHA. JUNIO / 2023	ESCALA 1 : 2500
------------------------	--------------------

PLANO No.

1 / 1