

COLORO RESIDUAL (mg/L)

0,80

COLOR (UPC)

5,35



PH

7,28

TURBIEDAD (NTU)

0,59

COMPARATIVO PARAMETROS IN SITU

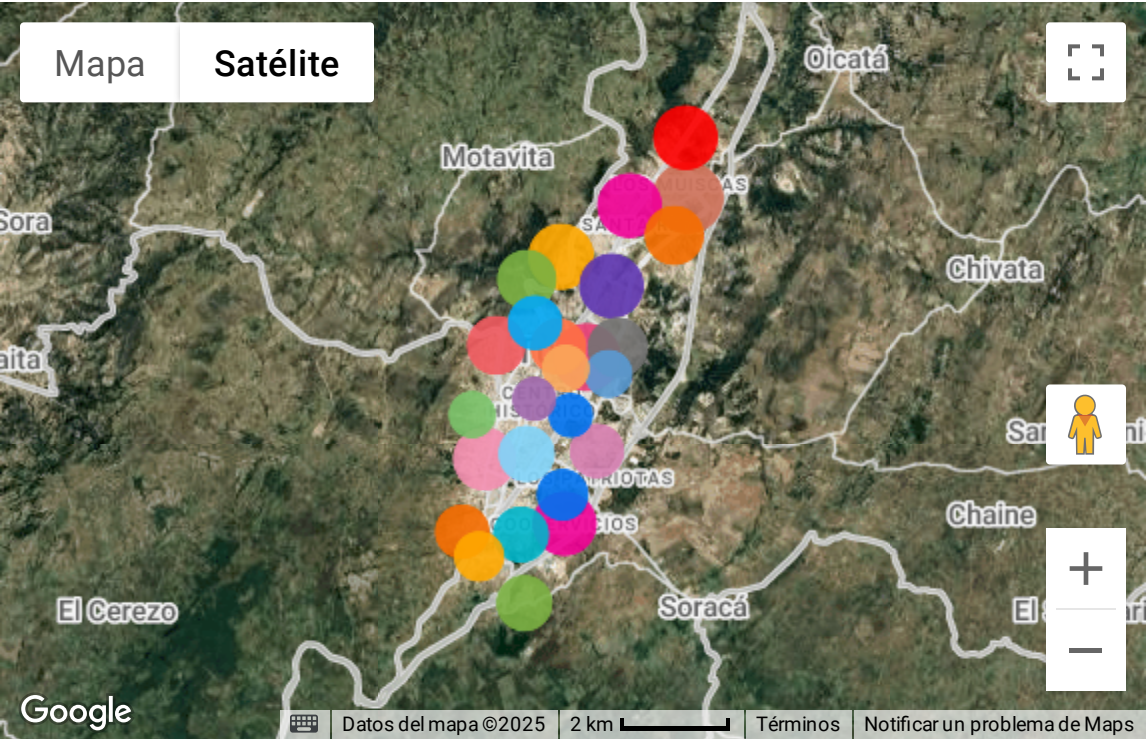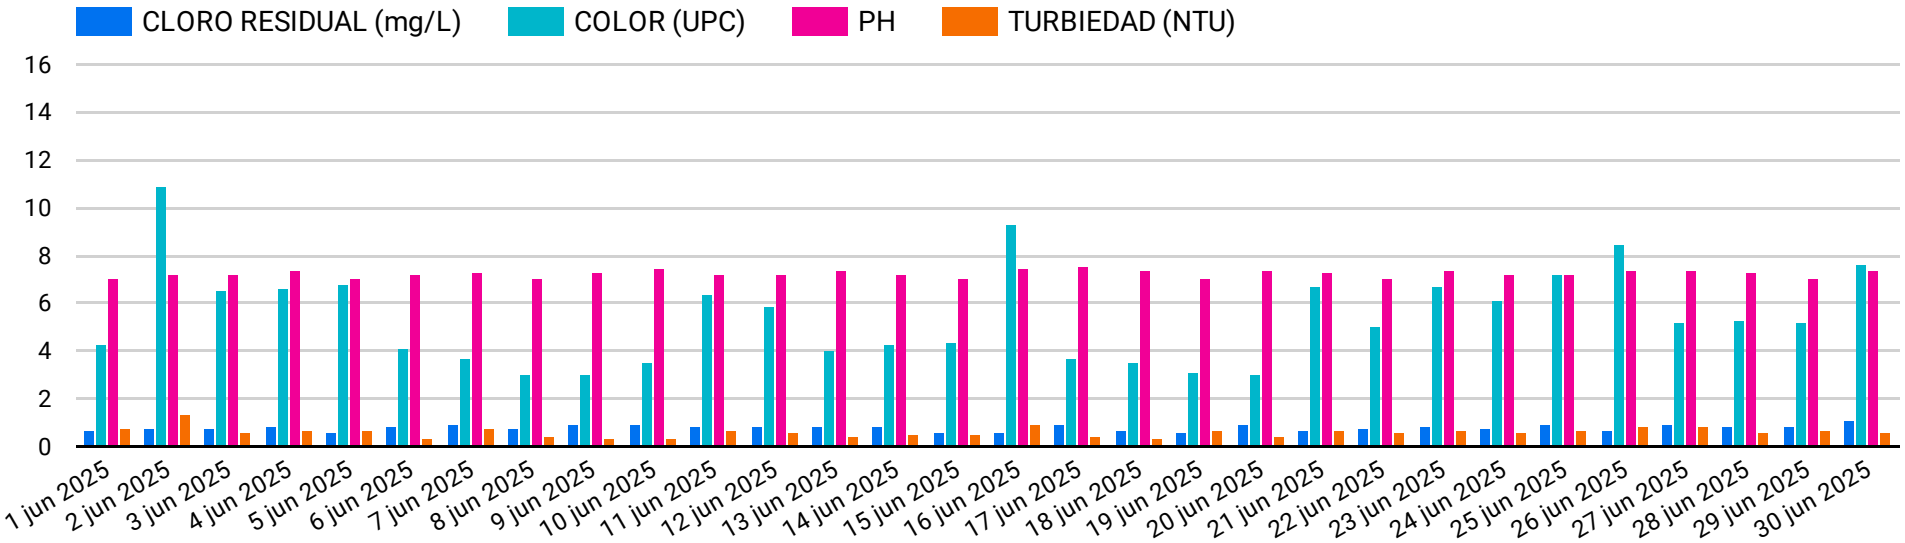

COLORO RESIDUAL (...
0,57 • ● 1,05

CODIGO PUNTO MONITOREO

0002 0025 0004 0003 0001 0020
0018 0017 0005 0023 0022 0019

TABLA DE DATOS

	FECHA ▴	CODIGO P...	COLORO RE...	COLOR (...	PH	TURBIED...
1.	1 jun 2025	0001	0,80	3,90	7,10	0,95
2.	1 jun 2025	0005	0,70	3,00	7,00	0,70
3.	1 jun 2025	0007	0,60	5,80	7,00	0,70
4.	2 jun 2025	0008	0,60	6,00	7,30	0,80
5.	2 jun 2025	0009	0,70	13,30	7,00	1,50
6.	2 jun 2025	0002	1,00	13,40	7,40	1,60
7.	3 jun 2025	0015	0,60	3,00	7,00	0,25
8.	3 jun 2025	0012	1,00	9,90	7,40	0,95
9.	3 jun 2025	0016	0,60	4,80	7,00	0,35
1...	3 jun 2025	0013	0,80	4,10	7,00	0,45
1...	3 jun 2025	0014	0,80	10,70	7,60	1,10
1...	4 jun 2025	0011	0,80	7,60	7,00	0,70

PANEL DE CONTROL CALIDAD DE AGUA

FECHA (Año... (1) ▾

FECHA (Mes... (1) ▾

FECHA (Día ... ▾

CODIGO PU... ▾

CLORO RESIDUAL (mg/L)

0,80

COLOR (UPC)

5,35


PH

7,28

TURBIEDAD (NTU)

0,59

PARAMETROS IN SITU

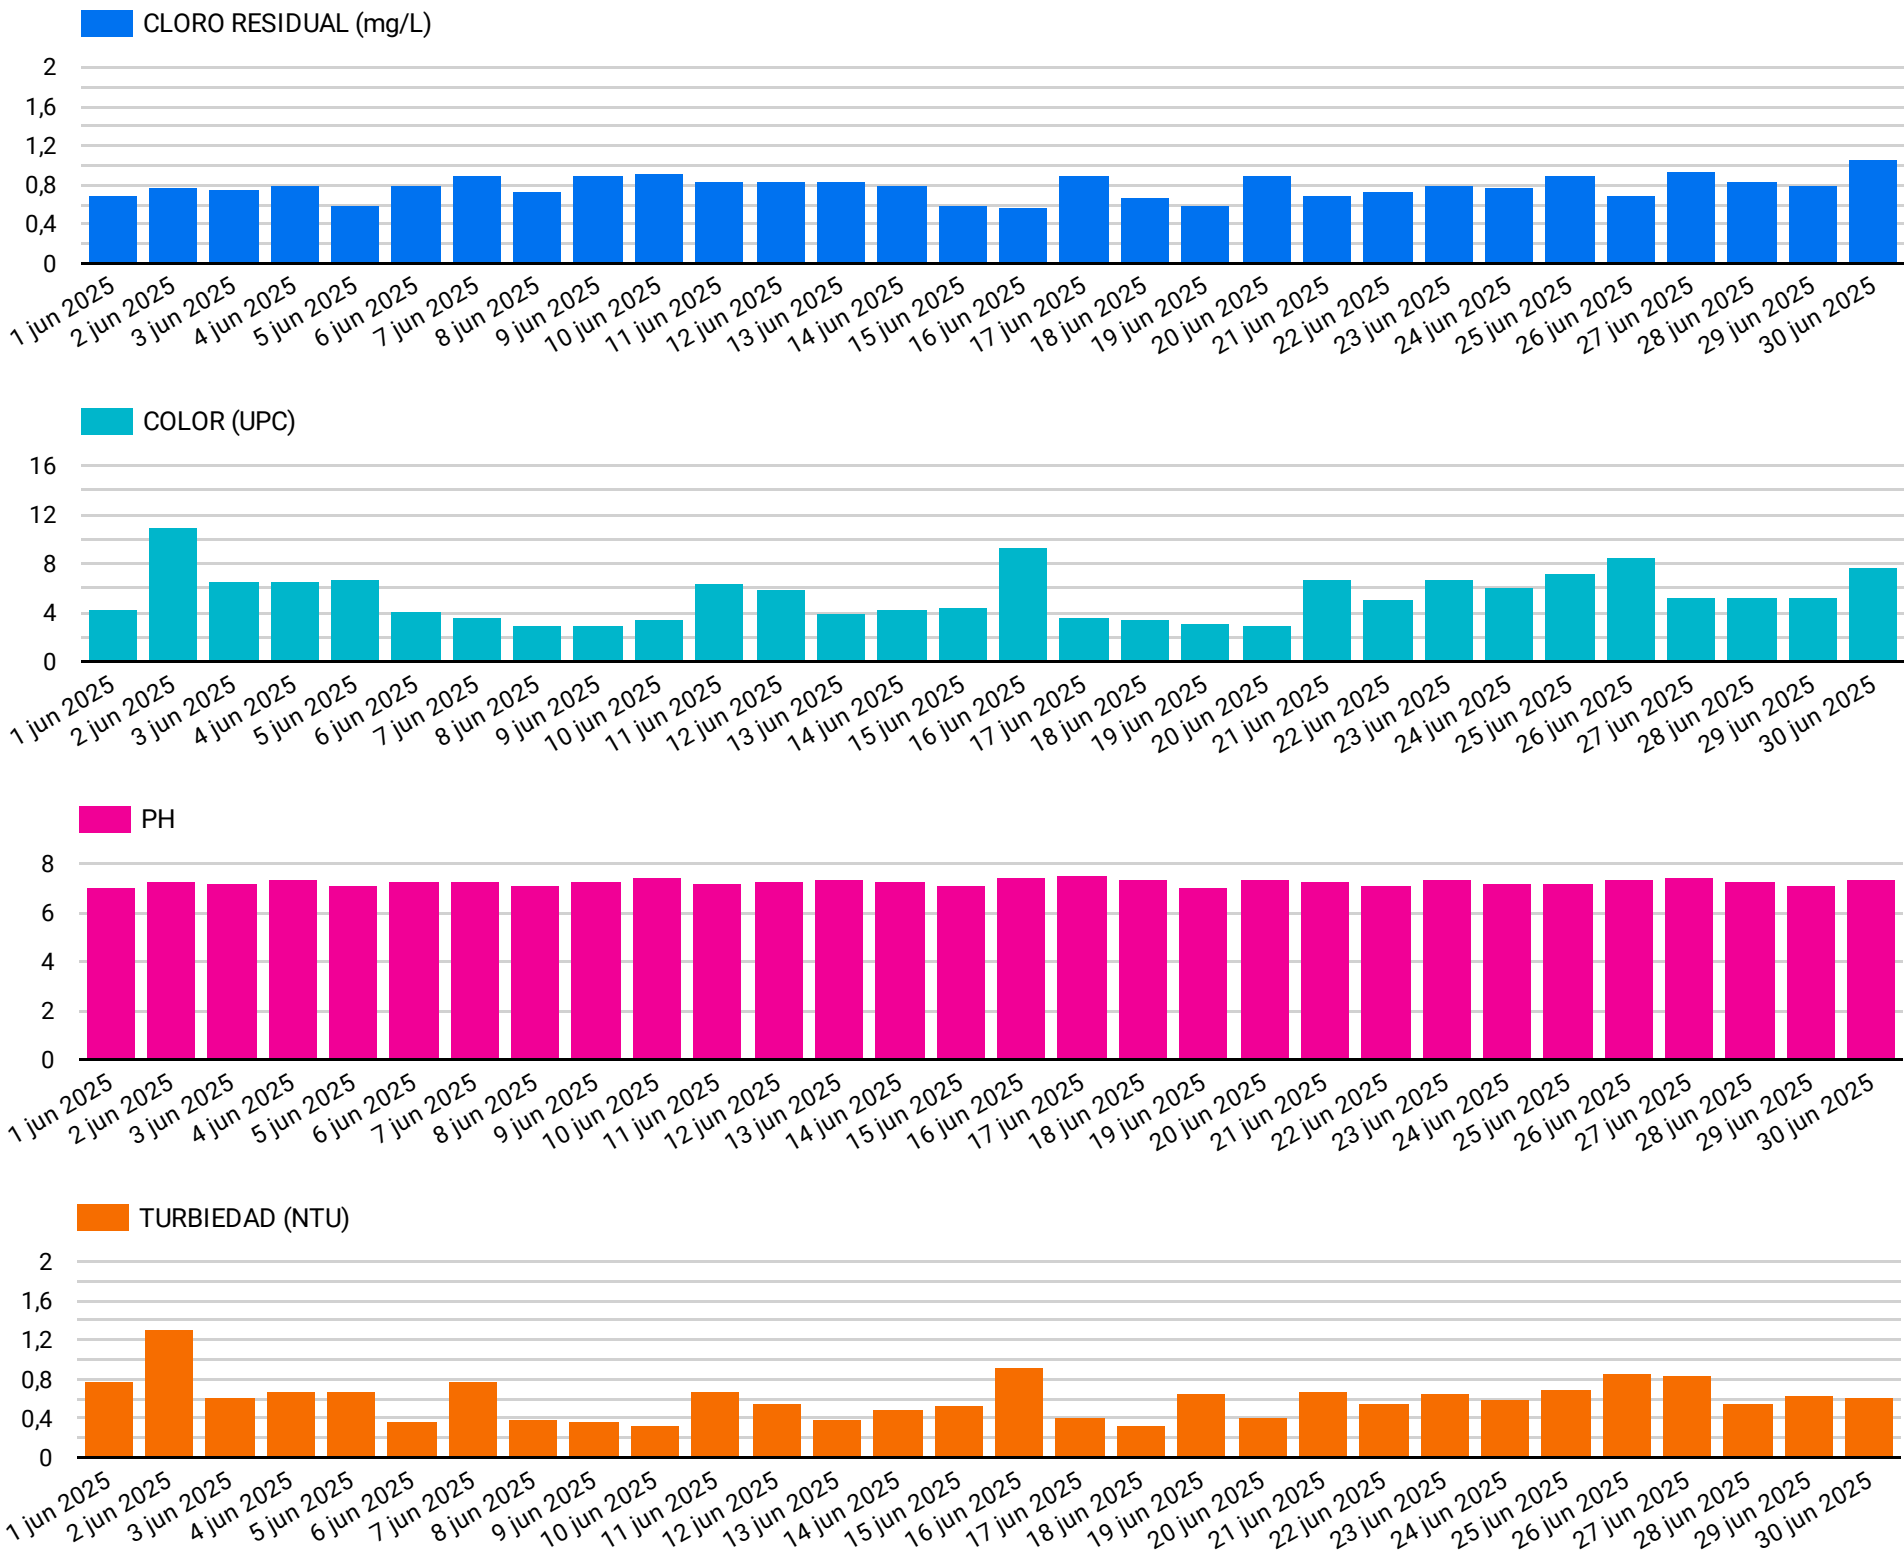

LAB SALUD PUBLICA

0,18

LAB VEOLIA

0,09

ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS SULFATO DE ALUMINIO

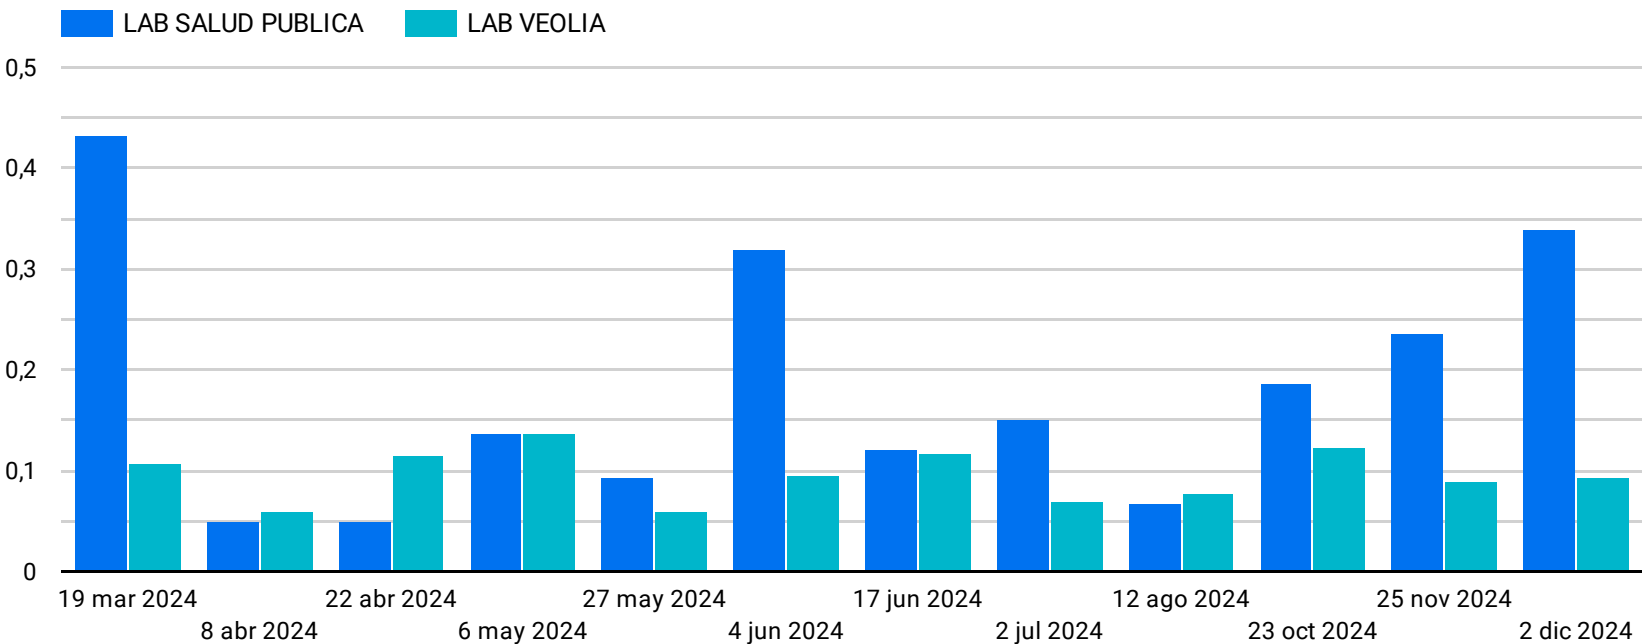


TABLA DE DATOS

	FECHA ^	CODIGO PUNTO ...	LAB SALUD PUBLICA	LAB VEOLIA
1.	19 mar 2024	0005	0,09	0,12
2.	19 mar 2024	0008	0,05	0,08
3.	19 mar 2024	0012	1,50	0,11
4.	19 mar 2024	0004	0,09	0,12
5.	8 abr 2024	0009	0,05	0,06
6.	8 abr 2024	0019	0,05	0,06
7.	8 abr 2024	0014	0,05	0,06
8.	8 abr 2024	0011	0,05	0,06
9.	8 abr 2024	0022	0,05	0,06
10.	22 abr 2024	0022	0,05	0,13

