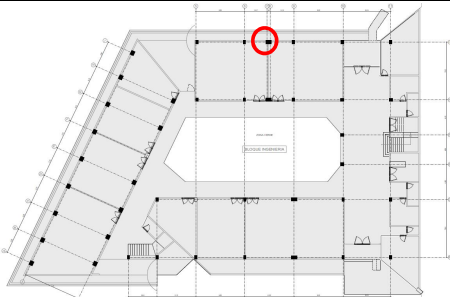
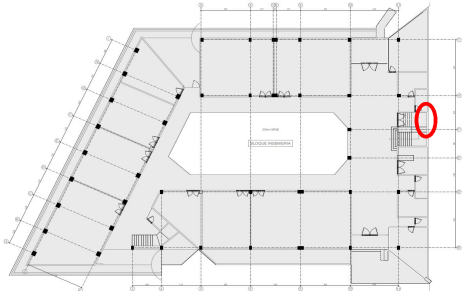
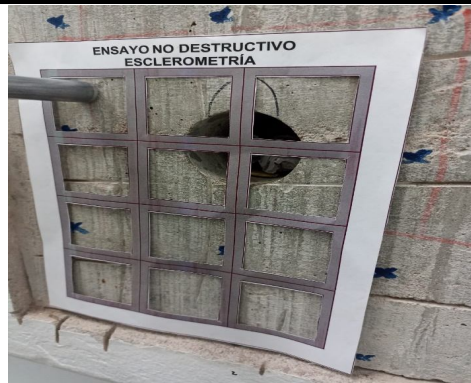
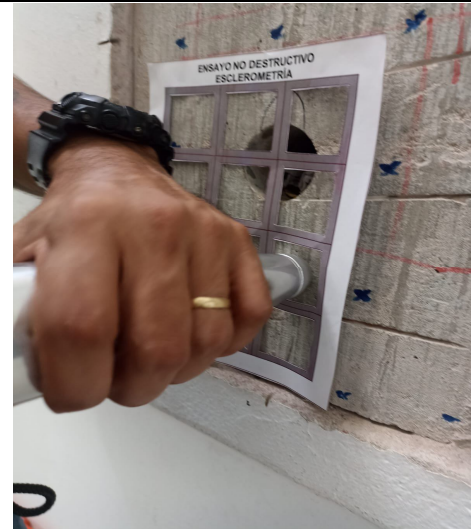
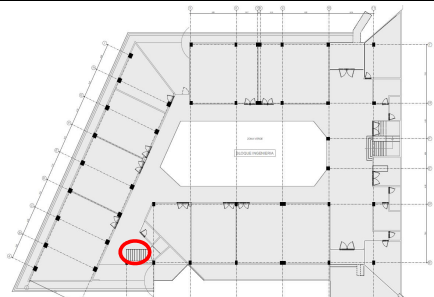
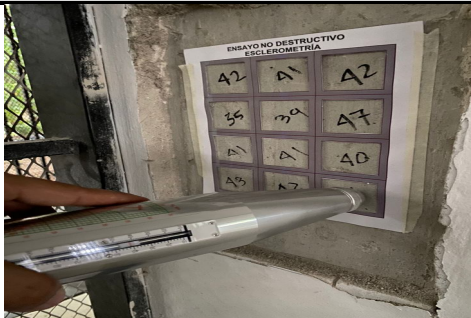
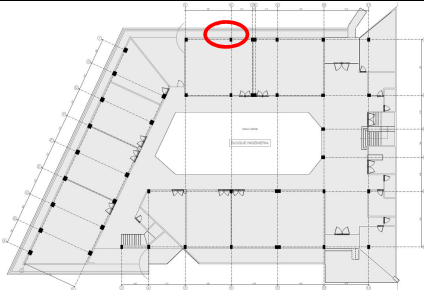
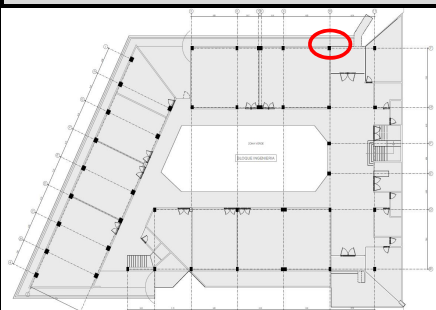



SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS					
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.					
	PRIMER PISO						
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA							
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	45,25	
		NOMBRE:	EJES 8-1'				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)					
		46	45	46	45,25 - 6	39,25	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		44	50	44			
		45	45	45	45,25 + 6	51,25	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
41	47	45					
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	43,67	
		NOMBRE:	EJES 8-1'				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)					
		47	38	38	43,67 - 6	37,67	DESCARTA DOS VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		49	41	45			
		42	44	46	43,67 + 6	49,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
49	42	43					
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	43,75	
		NOMBRE:	EJES 8-1'				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)					
		45	39	40	43,75 - 6	37,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		46	45	48			
		45	45	45	43,75 + 6	49,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		49	38	40			
		(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE			
		46,00		7.490			
		46,33		7.581			
		44,00		6.945			
		46,33		7.581			
		40,67		6.056			
		45,33		7.307			
		44,67		7.126			
		42,33		6.497			
		41,33		6.231			
		45,67		7.398			
		45,33		7.307			
		42,67		6.586			
		PROMEDIO 44,22		RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		6.305	


SEDE:		UNIVERSITARIA		UNIVERSIDAD SANTO TOMAS				
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA		EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.					
	PRIMER PISO							
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA								
UBICACIÓN			RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
			ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	44,33	
			NOMBRE:	EJE 12 ENTRE EJES G' y F'				
			ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)			44,33 - 6	38,33	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
			39	49	34			
			47	48	47			
			49	47	41			
			43	44	44	44,33 + 6	50,33	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO			RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
			ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	45,58	
			NOMBRE:	EJE 12 ENTRE EJES G' y F'				
			ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)			45,58 - 6	39,58	DESCARTA DOS VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
			50	51	49			
			49	41	47			
			42	43	45			
			41	46	43	45,58 + 6	51,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
			RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
			ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	44,00	
			NOMBRE:	EJE 12 ENTRE EJES G' y F'				
			ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES (Mpa)			44,00 - 6	38,00	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
			47	45	45			
			45	41	41			
			39	46	44			
45	45	45	44,00 + 6	50,00	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO			
			(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE			
			45,33		7.307			
			47,00		7.764			
			43,33		6.765			
			43,00		6.676			
			48,33		8.133			
			43,33		6.765			
			45,33		7.307			
			45,00		7.216			
			42,67		6.586			
			45,00		7.216			
			43,33		6.765			
			44,00		6.945			
			PROMEDIO 44,64		RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		6.406	


SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS					
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.					
	PRIMER PISO						
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA							
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	41,00	
		NOMBRE:	EJES 3 - B'				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES					
		42	41	42	41,00 - 6	35,00	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		35	39	47			
		41	41	40	41,00 + 6	47,00	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
43	42	39					
REGISTRO FOTOGRAFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	40,67	
		NOMBRE:	EJES 3 - B'				
		42	38	40	40,67 - 6	34,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		43	41	42			
		40	42	41	40,67 + 6	46,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
44	38	37					
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	42,67	
		NOMBRE:	EJES 3 - B'				
		42	43	42	42,67 - 6	36,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		41	44	42			
		43	41	43	42,67+6	48,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		45	43	43			
		(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE			
		42,00		6.408			
		39,67		5.794			
		41,33		6.231			
		44,00		6.945			
		40,67		6.056			
		41,33		6.231			
		41,33		6.231			
		41,00		6.143			
		41,33		6.231			
		43,67		6.855			
		41,33		6.231			
		39,67		5.794			
		PROMEDIO	41,44	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI	5.635		



SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS					
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.					
	PRIMER PISO						
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA							
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	43,58	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 5 y 6				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES					
		43	43	47	43,58 - 6	37,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		42	42	43			
		42	43	43	43,58+6	49,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		46	46	43			
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	42,67	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 5 y 6				
		42	45	40	42,67 - 6	36,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		43	41	41			
		41	44	40	42,67+6	48,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		43	47	45			
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	43,08	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 5 y 6				
		42	44	45	43,08 - 6	37,08	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		41	43	42			
		40	44	40	43,08+6	49,08	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		43	47	46			
			(No. Rebote) CORREGIDO				
			(F'C) EN PSI PROBABLE				
			42,33				
			42,00				
			41,00				
			44,00				
			44,00				
			42,00				
			43,67				
			46,67				
			44,00				
			42,00				
			41,00				
			44,67				
			PROMEDIO 43,11				
			RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		6.035		


SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS					
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.					
	PRIMER PISO						
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA							
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	45,58	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 9 y 10				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES					
		44	44	47	45,58 - 6	39,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		47	44	42			
		47	50	44	45,58+6	51,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
44	48	46					
REGISTRO FOTOGRAFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	40,92	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 9 y 10				
		38	40	35	40,92 - 6	34,92	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		41	39	41			
		43	42	46	40,92+6	46,92	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		41	40	45			
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
		ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	41,50	
		NOMBRE:	EJE I' ENTRE EJES 9 y 10				
		40	42	44	41,50 - 6	35,5	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		45	43	42			
		38	39	45	41,50 + 6	47,5	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
39	42	39					
			(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE		
			40,67		6.056		
			44,33		7.035		
			42,67		6.586		
			41,33		6.231		
			42,00		6.408		
			42,00		6.408		
			43,67		6.855		
			43,33		6.765		
			42,00		6.408		
			41,67		6.320		
			45,00		7.216		
			43,33		6.765		
PROMEDIO			42,67	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI	5.928		

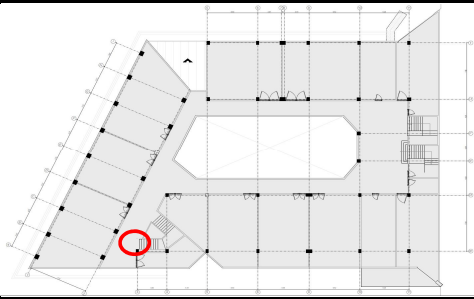SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS						
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.						
	SEGUNDO PISO							
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA								
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA			
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	44,50		
		NOMBRE:	EJES 3 - B'					
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES						
		41	41	40	44,50 - 6	38,50	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO	
		45	47	40				
		40	49	50	44,50 + 6	50,50	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
48	49	44						
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA			
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	42,25		
		NOMBRE:	EJES 3 - B'					
		38	41	37				42,25 - 6
		46	43	39				
		40	45	44	42,25 + 6	48,25	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
		42	47	45				
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA			
		ELEMENTO:	EJES 3 - B'		PROMEDIO	41,33		
		NOMBRE:	EJES 8-I'					
		41	40	45				41,33- 6
		45	36	43				
		38	44	46	41,33 + 6	47,33	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
42	39	37						
		(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE				
		40,00		5.881				
		45,33		7.307				
		39,33		5.707				
		44,00		6.945				
		40,67		6.056				
		42,00		6.408				
		46,00		7.490				
		45,00		7.216				
		40,67		6.056				
		40,67		6.056				
		46,67		7.673				
		42,00		6.408				
		PROMEDIO		42,69	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		5.934	

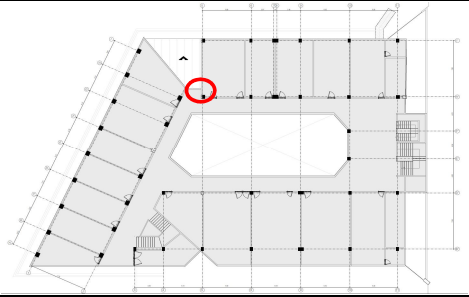SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS						
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.						
	TERCER PISO							
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA								
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA			
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	42,42		
		NOMBRE:	EJES 5 - H'					
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES						
		44	42	43	42,42- 6	36,42	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO	
		41	43	48				
		42	42	39	42,42+6	48,42	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
41	42	42						
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA			
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	40,83		
		NOMBRE:	EJES 5 - H'					
		40	39	41	40,83 - 6	34,83	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO	
		41	42	40				
		43	41	41	40,83 + 6	46,83	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
		39	44	39				
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA			
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	42,67		
		NOMBRE:	EJES 5 - H'					
		42	43	40	42,67 - 6	36,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO	
		43	42	45				
		47	43	43	42,67 + 6	48,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
42	41	41						
		(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE				
		42,00		6.408				
		41,67		6.320				
		44,00		6.945				
		40,67		6.056				
		41,33		6.231				
		42,33		6.497				
		42,00		6.408				
		42,33		6.497				
		41,33		6.231				
		44,33		7.035				
		41,00		6.143				
		40,67		6.056				
		PROMEDIO	41,97	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		5.761		

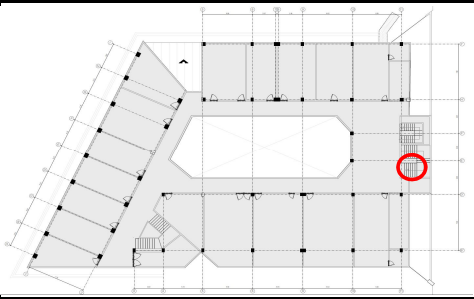SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS				
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.				
	TERCER PISO					
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA						
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA	
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	41,58	
	NOMBRE:	EJE 11 ENTRE EJES E' y D'				
	ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES					
	38	38	46	41,58 - 6	35,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	39	38	40			
	42	42	42	41,58 + 6	47,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
42	45	47				
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA	
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	39,83	
	NOMBRE:	EJE 11 ENTRE EJES E' y D'				
	43	38	37	39,83 - 6	33,83	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	40	34	38			
	40	45	40	39,83 + 6	45,83	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
	41	45	37			
	RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	39,50	
	NOMBRE:	EJE 11 ENTRE EJES E' y D'				
	41	34	45	39,50 - 6	33,50	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	42	35	35			
	41	44	44	39,50 + 6	45,50	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
36	38	39				
	(No. Rebote) CORREGIDO			(F'C) EN PSI PROBABLE		
	40,67			6.056		
	40,33			5.968		
	41,00			6.143		
	39,67			5.794		
	36,67			5.026		
	35,67			4.777		
	43,67			6.855		
	42,67			6.586		
	42,67			6.586		
	37,67			5.279		
	42,00			6.408		
	41,00			6.143		
	PROMEDIO	40,31	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI		5.365	

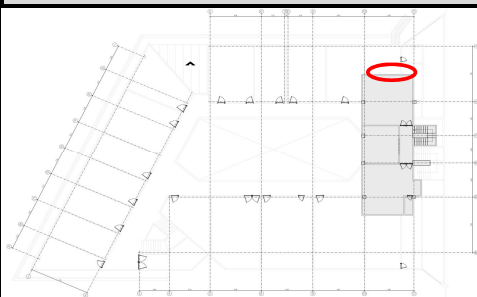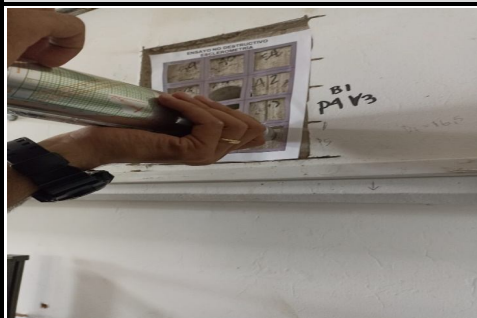SEDE:	UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS				
SECTOR:	BLOQUE DE INGENIERIA	EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.				
	CUARTO PISO					
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA						
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA	
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	41,92	
	NOMBRE:	EJE 1" ENTRE EJES 10 y 11				
	ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES			41,92 - 6	35,92	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	39	40	47			
	43	47	42			
	40	40	40			
40	45	40	41,92 + 6	47,92	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA	
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	39,75	
	NOMBRE:	EJE 1" ENTRE EJES 10 y 11				
	35	44	43	39,75 - 6	33,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	44	37	41			
	41	36	40	39,75 + 6	45,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
	36	40	40			
	RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
	ELEMENTO:	VIGA		PROMEDIO	38,42	
	NOMBRE:	EJE 1" ENTRE EJES 10 y 11				
	41	38	40	38,42 - 6	32,42	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
	40	33	40			
	35	43	44	38,42 + 6	44,42	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
35	36	36				
	(No. Rebote) CORREGIDO			(F'C) EN PSI PROBABLE		
	38,33			5.449		
	42,33			6.497		
	38,67			5.535		
	37,00			5.110		
	40,67			6.056		
	39,00			5.621		
	39,67			5.794		
	40,33			5.968		
	43,33			6.765		
	41,00			6.143		
	41,33			6.231		
	38,67			5.535		
	PROMEDIO	40,03	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI	5.299		

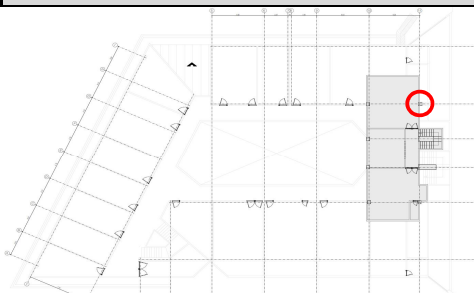SEDE:		UNIVERSITARIA		UNIVERSIDAD SANTO TOMAS			
SECTOR:		BLOQUE DE INGENIERIA		EVALUACION PATOLOGICA DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.			
		CUARTO PISO					
ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA							
UBICACIÓN		RESULTADOS DE LA PRUEBA No. 1			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	36,58	
		NOMBRE:	EJE 11 y H'				
		ESCLEROMETRO (No. Rebotes) VALORES					
		36	36	42	45,25 - 6	30,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		42	35	34			
		34	35	35	45,25+6	42,58	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		34	35	41			
REGISTRO FOTOGRÁFICO		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 2			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	33,75	
		NOMBRE:	EJE 11 y H'				
		33	34	34	45,25 - 6	27,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		32	32	36			
		36	31	34	45,25+6	39,75	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
		34	34	35			
		RESULTADO DE LA PRUEBA No. 3			FORMULA		
		ELEMENTO:	COLUMNA		PROMEDIO	31,67	
		NOMBRE:	EJE 11 y H'				
		28	33	30	45,25 - 6	25,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR DEBAJO DEL PROMEDIO
		26	32	30			
		33	32	33	45,25+6	37,67	NO SE DESCARTA NINGUN VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO
34	33	36					
		(No. Rebote) CORREGIDO		(F'C) EN PSI PROBABLE			
		32,33		3.971			
		33,33		4.208			
		34,33		4.449			
		34,00		4.368			
		34,33		4.449			
		33,00		4.128			
		32,67		4.049			
		34,00		4.368			
		35,33		4.694			
		33,33		4.208			
		34,00		4.368			
		37,33		5.194			
		PROMEDIO	34,00	RESISTENCIA CORREGIDA (F'C) EN PSI	3.932		