



BITÁCORA DE MONITOREO COMUNITARIO
QUEBRADA EL MONTE
VEREDA CHOCOA



BITÁCORA DE MONITOREO COMUNITARIO – QUEBRADA EL MONTE

Fecha: ____/____/____

Punto de muestreo:_____

Nombre del responsable del registro _____

Clima durante el muestreo  Soleado ☐  Luvioso ☐  Nublado ☐

Hora del muestreo:_____

VARIABLE	VALOR MEDIDO	RANGO NORMAL	ALERTA	ACCIÓN CORRECTIVA
ph		6,5 - 8,5	6,0–6,4 o 8,6–9,0	Menor a 6,0 o mayor a 9,0: evitar consumo, hervir/filtrar, revisar vertimientos
TDS (ppm)		Menor a 600 ppm (óptimo); menor o igual 1000 ppm aceptable	600–1000 ppm	Mayor a 1000 ppm: agua no apta para consumo
Conductividad (µS/cm)		Menor o igual a 1500 µS/cm	1000–1500 µS/cm	Mayor a 1500 µS/cm: no consumir, buscar fuente segura
Temperatura(°C)		Menor o igual a 25 °C	25–27 °C	Mayor a 27 °C: riesgo de microorganismos, conservar sombra
Salinidad (%)		Menor o igual a 0,02 % (aprox. 200 mg/L Na) y menor o igual a 0,025 % (aprox. 250 mg/L Cl)	0,02–0,025 %	Mayor a 0,025 %: agua no apta, buscar fuente alterna
ORP (mV)		Menor o igual a 650–700 mV	600–650 mV	Menor a 600 mV: riesgo de contaminación biológica

Color del agua:_____


Olor del agua:_____

Residuos sólidos visibles:_____



Flora/fauna observada:_____



Flora/fauna observada:_____

Observaciones:

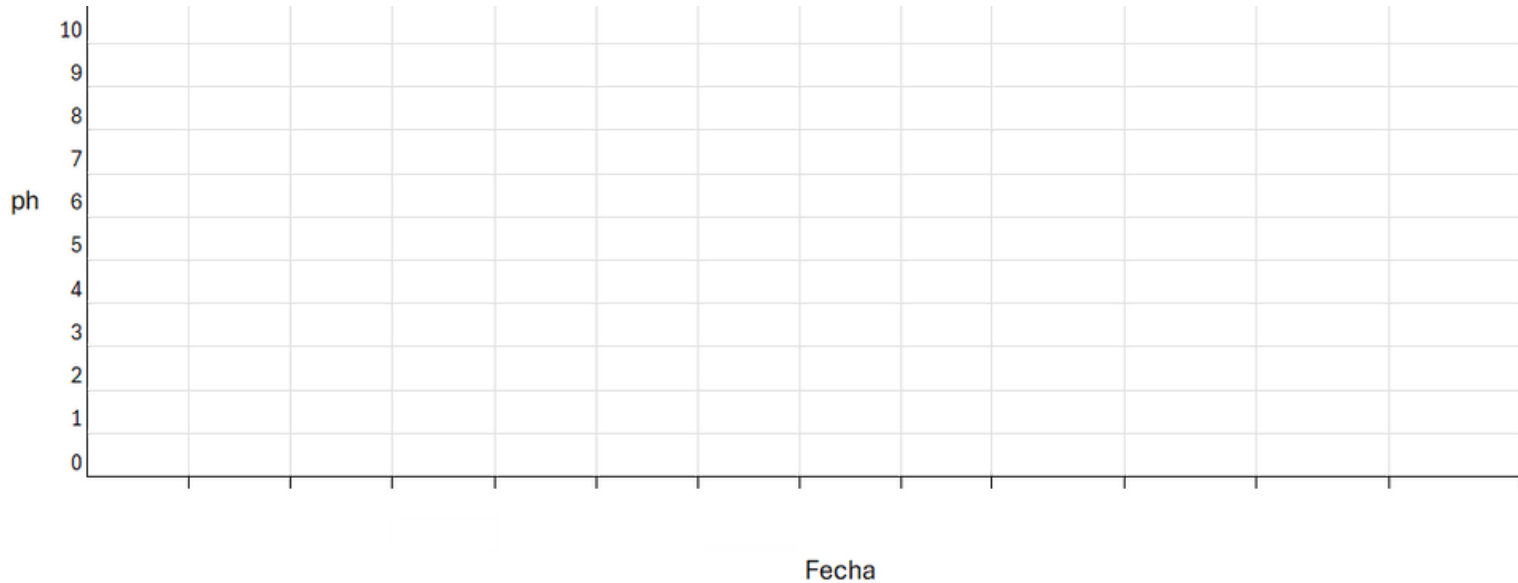

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS

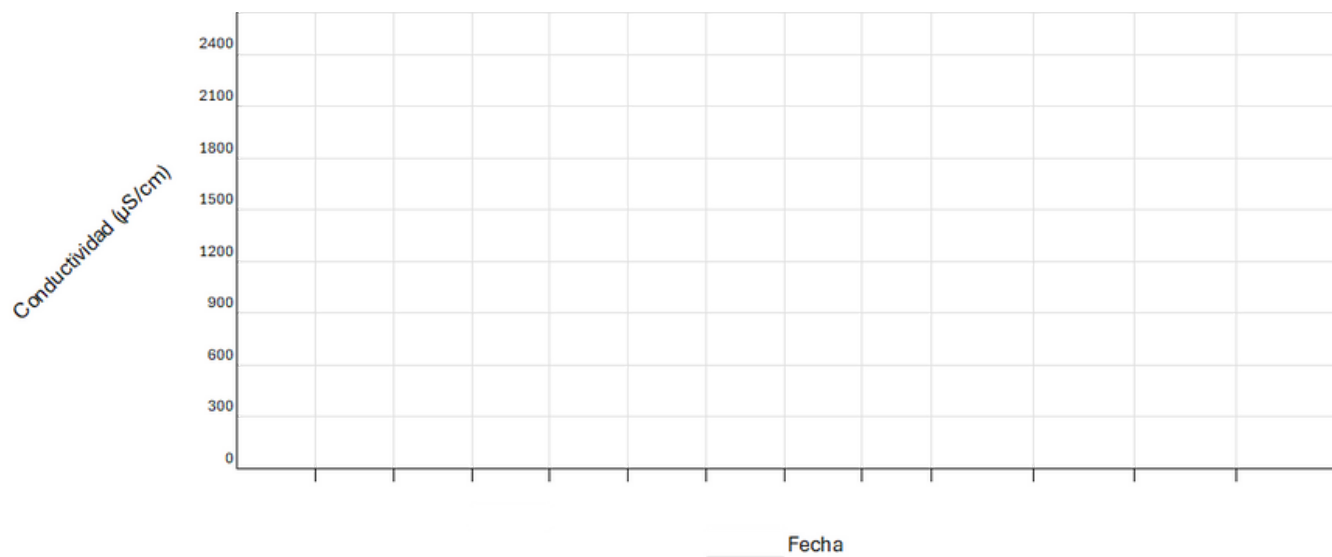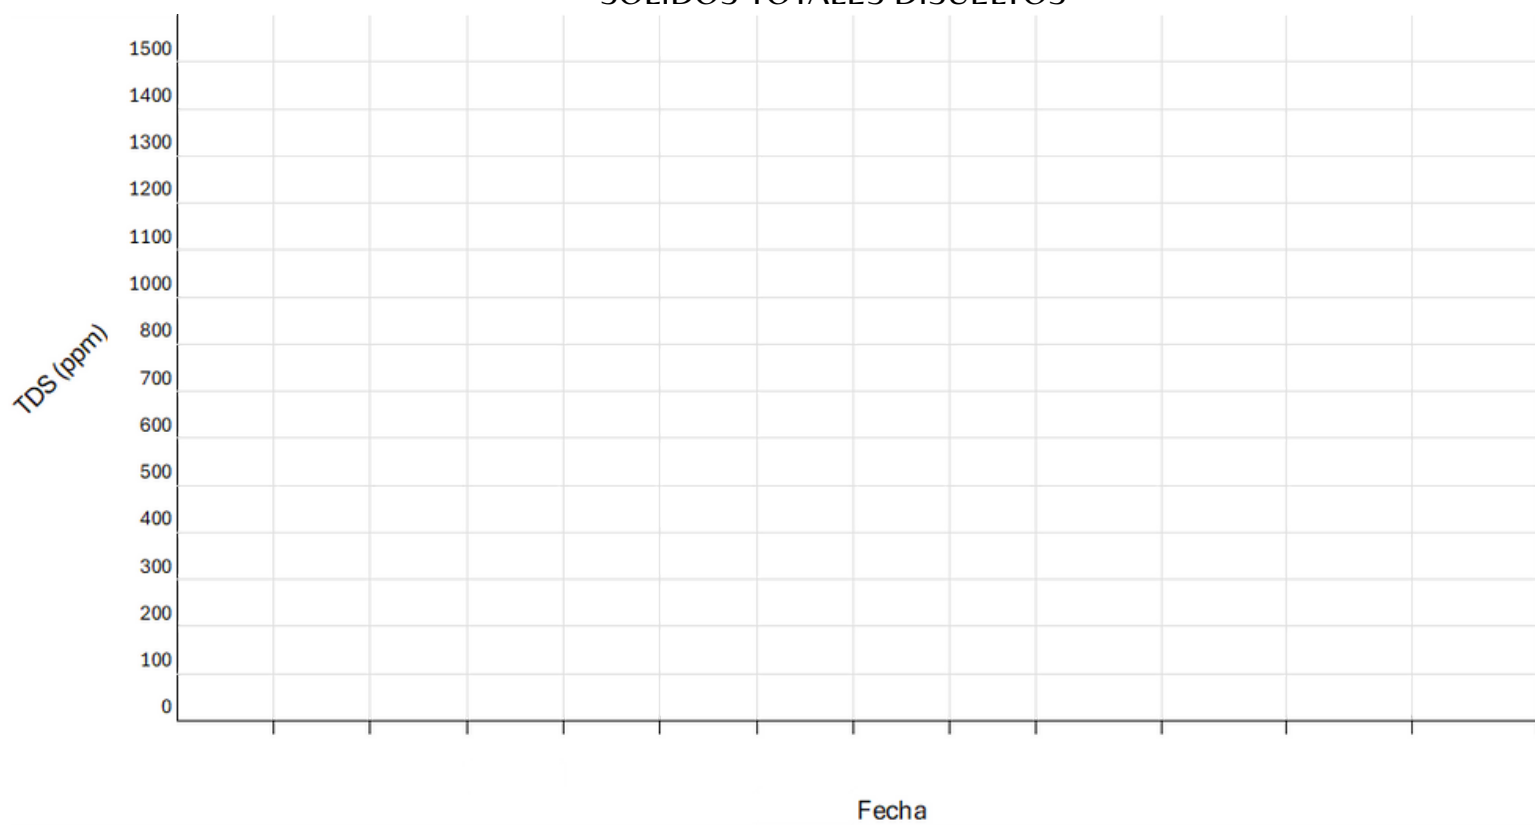

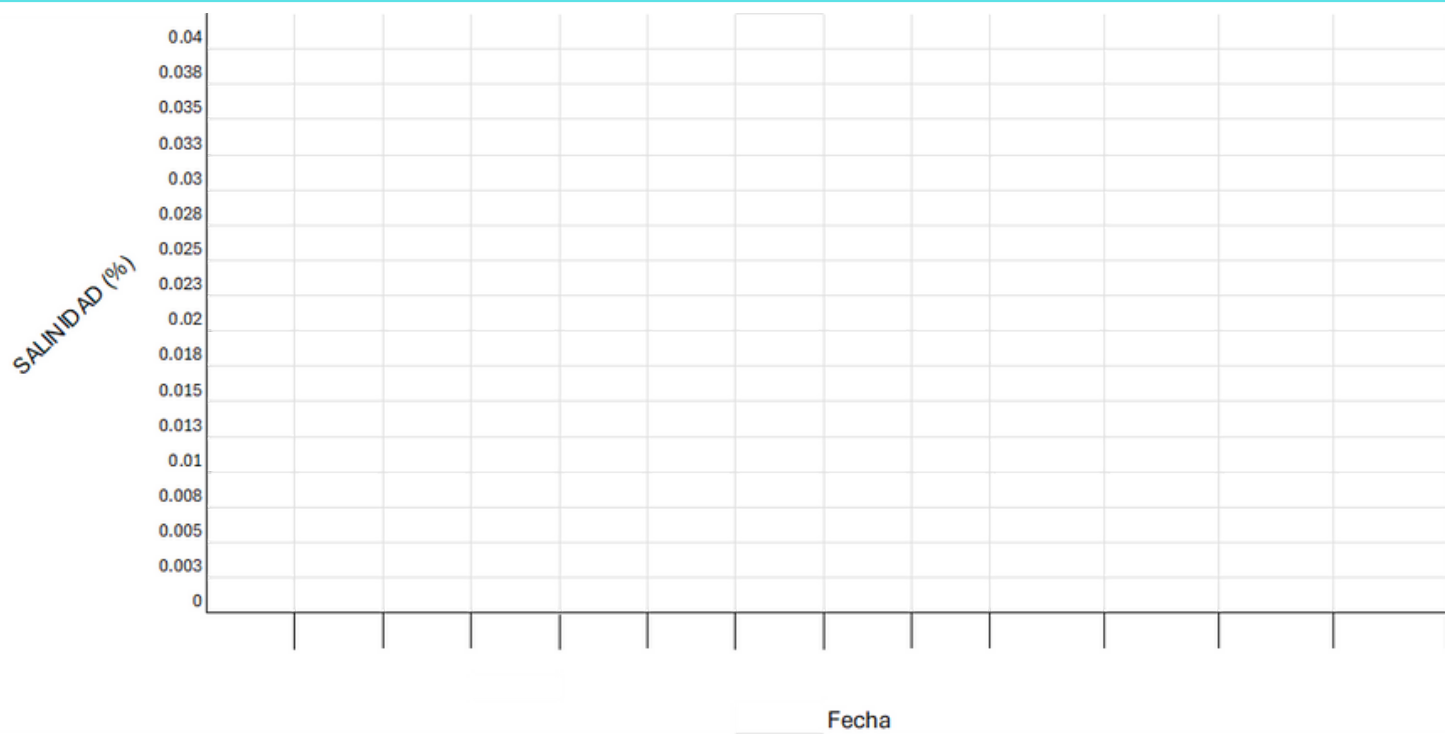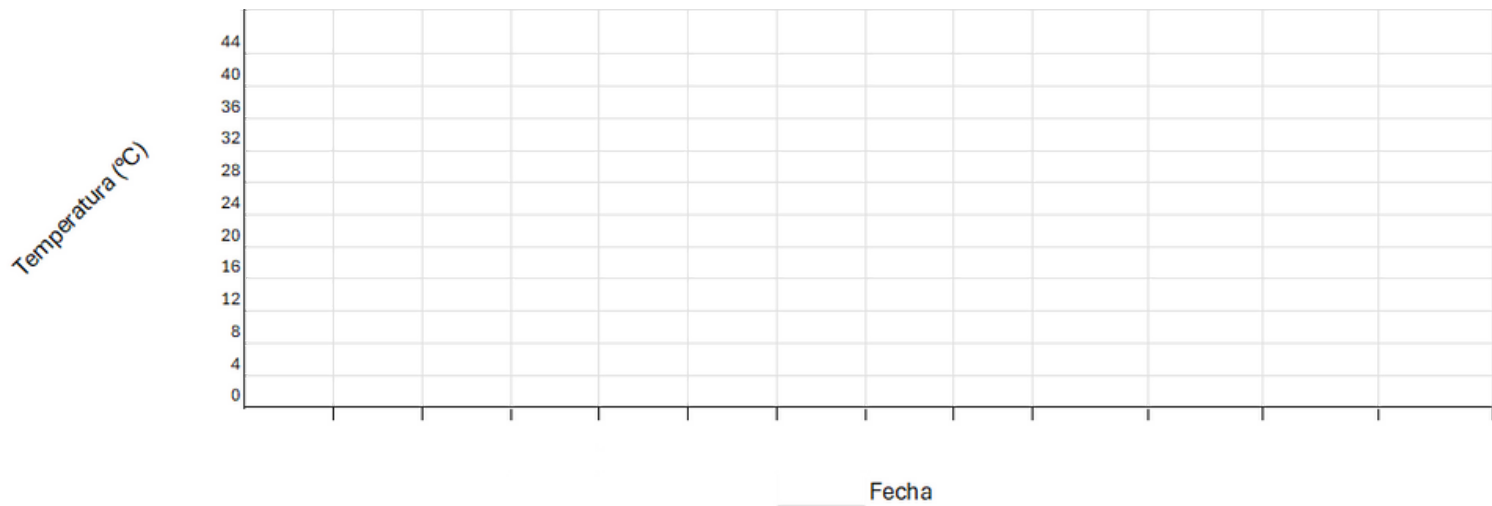

POTENCIAL DE OXIDACIÓN

